QS1 - Quadro Sala Box 1

Progetto :

Disegnato :

1

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 23/03/2007

Pagina : 1

Nome quadro	QS1 - Quadro Sala Box 1			
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]				
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]				
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]				
Icc massima ai morsetti di entrata	4,500			
Corrente fase L1 [A]	8,69			
Corrente fase L2 [A]				
Corrente fase L3 [A]				
Corrente fase N [A]	8,69			
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu			
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898			
Note				

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]


Quadro :
1 - QS1 - Quadro Sala Box 1

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 23/03/2007

Pagina : 2

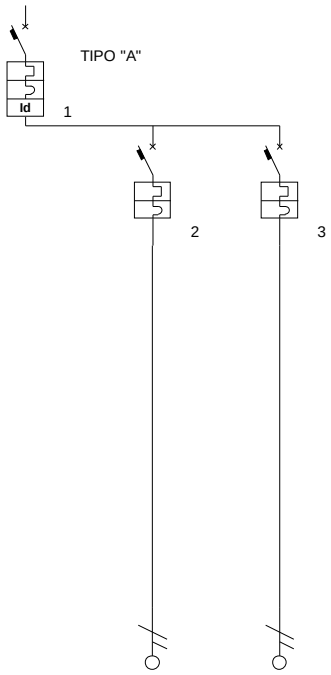

Descrizione linea	QGD	Locale	Caldaia					
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N					
Codice articolo	G8813A/16AC	F881NA/16	F881NA/10					
Modulo differenziale								
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 10					
Potenza totale	1,800 kW	1,400 kW	0,400 kW					
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00					
Potenza effettiva	1,800 kW	1,400 kW	0,400 kW					
Corrente di impiego Ib [A]	8,69	6,76	1,93					
Sezione fase [mm²]		2,5	1,5					
Sezione neutro [mm²]		2,5	1,5					
Sezione PE [mm²]		2,5	1,5					
Portata fase [A]		24	18					
Lunghezza linea [m]	0,0	15,0	15,0					
C.d.T. linea / C.d.T. totale		0,73 % / 0,73 %	0,33 % / 0,33 %					
Sezione cablaggio di fase [mm²]	6	4	2,5					
Codice Morsetti	M6-20A	M4-16A	M6					