

Serventi Per. Ind. Stefano
Via VIII Marzo, 8 - Felegara (PR)

Progetto :
MEDESANO (PR) CIOCCOLANDIA
2009 - IMP. DA KW1
Disegnato :


Coordinato :

N° di Disegno :
PE2609

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 22/10/2009
Pagina : 1

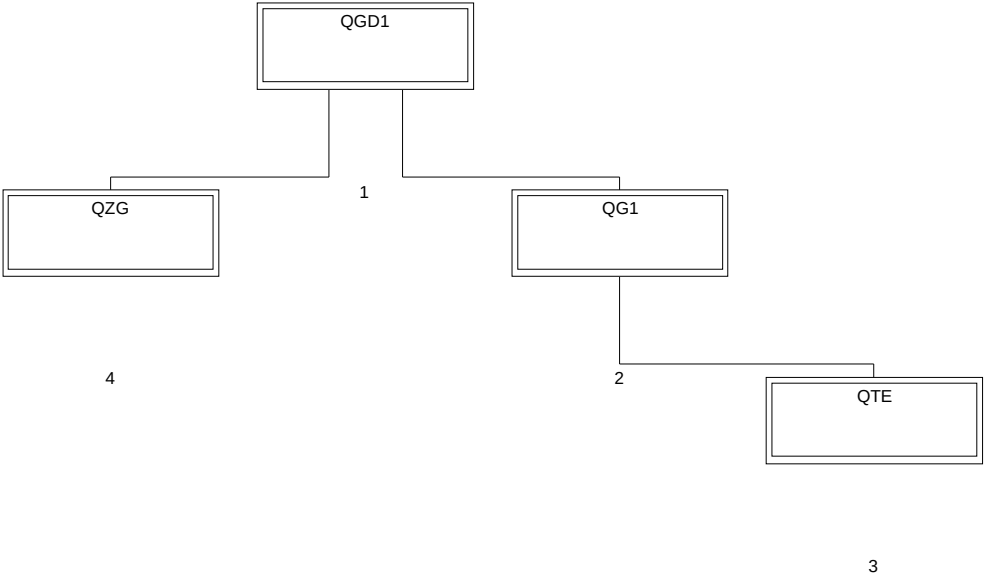

Nome quadro	QZG	QGD1	QG1	QTE			
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]	16	95	16	10			
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]	16	50	16	10			
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	16	50	16	10			
Icc massima ai morsetti di entrata	1,540	9,843	2,053	1,341			
Corrente fase L1 [A]	25,70	56,96	45,50	35,99			
Corrente fase L2 [A]	25,70	56,96	45,50	35,99			
Corrente fase L3 [A]	25,70	52,01	39,32	28,26			
Corrente fase N [A]	0,00	4,95	6,18	7,73			
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu	Icn/Icu	Icn/Icu	Icn/Icu			
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898			
Note							

Progetto :
MEDESANO (PR) CIOCCOLANDIA
2009 - IMP. DA KW1
Disegnato :


N° di Disegno :
PE2609

Quadro :
1 - QGD1

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)	lcn/lcu
------------------------------------	---------

Pagina : 2

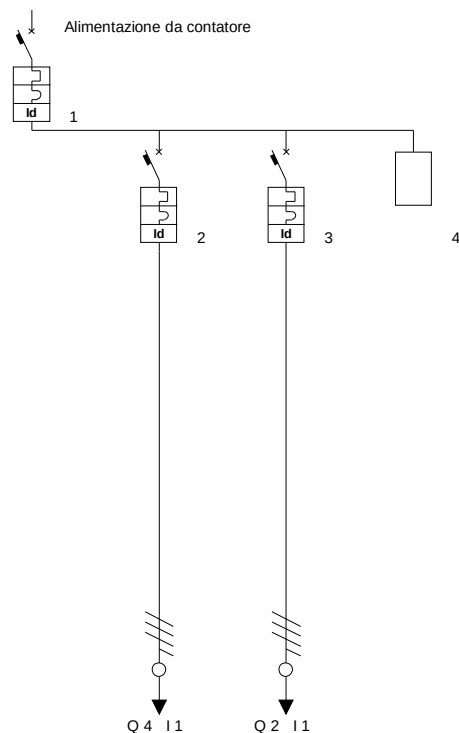[illegible]


Progetto :
MEDESANO (PR) CIOCCOLANDIA
2009 - IMP. DA KW1
Disegnato :

Pagina : 4

[illegible]

Via VIII Marzo, 8 - Felegara (PR)

Progetto :
MEDESANO (PR) CIOCCOLANDIA
2009 - IMP. DA KW1
Disegnato :

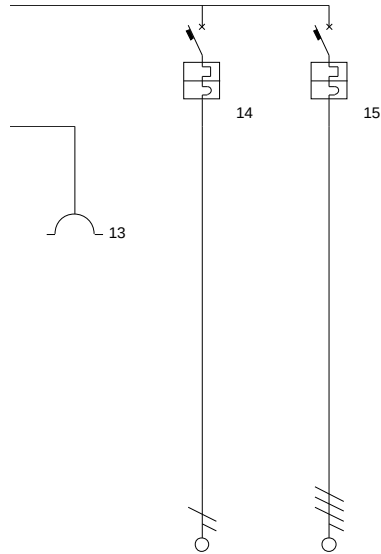

Coordinato :

N° di Disegno :
PE2609

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
3 - QTE

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)	lcn/lcu
------------------------------------	---------

Data : 22/10/2009

Pagina : 5

[illegible]

Serventi Per. Ind. Stefano
Via VIII Marzo, 8 - Felegara (PR)

Progetto :
MEDESANO (PR) CIOCCOLANDIA
2009 - IMP. DA KW2
Disegnato :


Coordinato :

N° di Disegno :
PE2609

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]


Sistema di distribuzione :
TT

Data : 22/10/2009
Pagina : 7

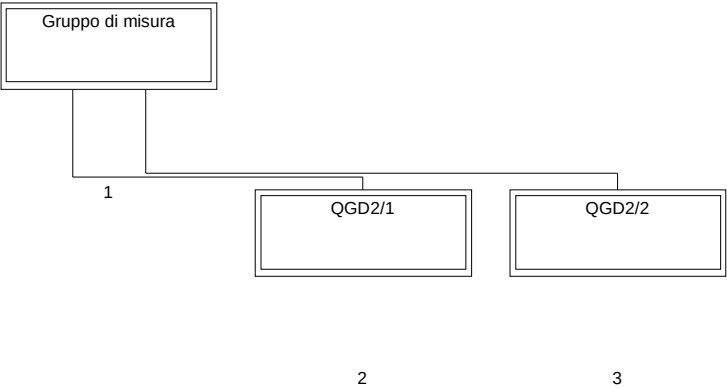

Nome quadro	Gruppo di misura	QGD2/1	QGD2/2				
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]		16	10				
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]		16	10				
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]		16	10				
Icc massima ai morsetti di entrata	6,000	5,629	5,663				
Corrente fase L1 [A]	15,16	9,28	9,66				
Corrente fase L2 [A]	7,73	0,00	9,66				
Corrente fase L3 [A]	0,00	0,00	0,00				
Corrente fase N [A]	13,13	9,28	9,66				
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu	Icn/Icu	Icn/Icu				
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898				
Note							

Progetto :
MEDESANO (PR) CIOCCOLANDIA
2009 - IMP. DA KW2
Disegnato :

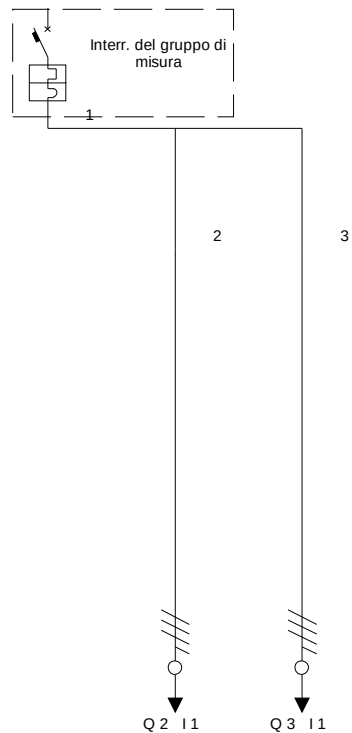

N° di Disegno :
PE2609

Quadro :
1 - Gruppo di misura

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 22/10/2009
Pagina : 8

[illegible]


Progetto :
MEDESANO (PR) CIOCCOLANDIA
2009 - IMP. DA KW2
Disegnato :

N° di Disegno :
PE2609

Quadro :
3 - QGD2/2

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

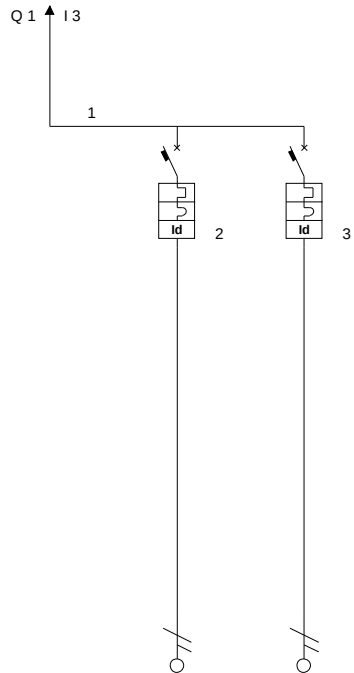

Pagina : 10

[illegible]

Serventi Per. Ind. Stefano
Via VIII Marzo, 8 - Felegara (PR)

QGGE

Progetto :
MEDESANO (PR) CIOCCOLANDIA
2009 - IMP. DA G.E.
Disegnato :

1

Coordinato :

N° di Disegno :
PE2609

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 22/10/2009
Pagina : 11

Nome quadro	QGGE						
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]	16						
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]	16						
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	16						
Icc massima ai morsetti di entrata	9,295						
Corrente fase L1 [A]	20,10						
Corrente fase L2 [A]	12,85						
Corrente fase L3 [A]	12,85						
Corrente fase N [A]	7,25						
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu						
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898						
Note							

Progetto :
MEDESANO (PR) CIOCCOLANDIA
2009 - IMP. DA G.E.
Disegnato :

