




E18 414 50




E18 456 31

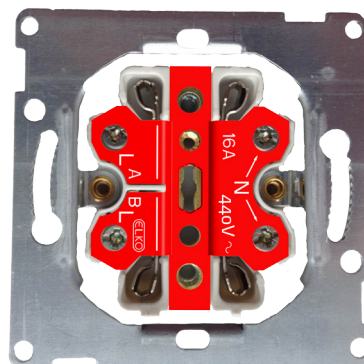

E18 406 92-93



2-vägs 440V med delade brunnar

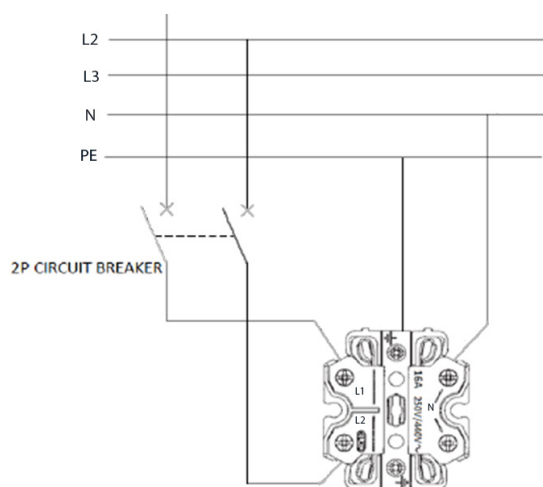

E18 414 50

Nya 2-vägsuttaget med delade brunnar för 2-faser, 440V

2-vägs infällt uttag med jord, delade brunnar 440V, kan matas med 2 faser.



VIKTIGT! Uttaget skall vid matning av 2 faser, avsäkras med 2-polig dvärgbrytare för att säkerställa brytning av båda faserna.

E-nummer	Utförande	Förp.
18 414 50	2-vägs mj inf delade brunnar 440V Tillbehör	5/50
18 456 31	Förhöjningsram för uttag 23mm fv	5/50
18 405 92	Märkskylt för infällt	5/50
18 405 93	Märkskylt för utanpåliggande	5/50

Enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 521.8.2. är det tillåtet att dela upp en flerfaskrets med gemensam neutralledare i enfas om det klart framgår att så är fallet.

Viktigt är då att frånskiljning sker på ett sätt så att båda faserna frånskiljs samtidigt. Vanligtvis löses detta genom att använda en 2-polig dvärgbrytare.

Det är också viktigt att det verkligen är två olika faser som matar detta uttag. Uttaget kan inte användas i lägenheter med en enfasig huvudledning. Om samma fas nyttjas kommer strömmarna att adderas och då belastas neutralledaren för mycket.

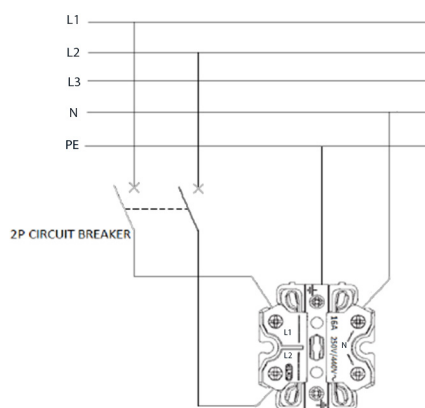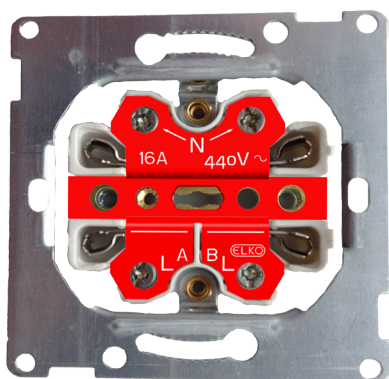

**2-vägs 440V med
delade brunnar**